



JA-110A II Zbernicová vnútorná siréna so zálohou

Tento dokument bol strojovo preložený z českého originálu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností sa obráťte na pôvodnú verziu dokumentu. Ak narazíte na chyby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na technickú podporu (kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu).

Výrobok je komponentom systému **JABLOTRON**. Slúži na indikáciu poplachu vo vnútri objektu. Stlačením sirény je možné utíšiť poplach (= potvrdenie osoby v objekte). Výrobok zaberá jednu pozíciu v systéme. Je určený na montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

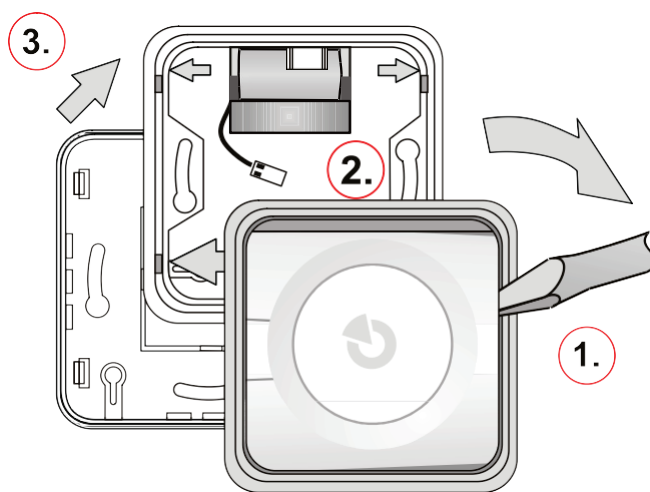

Obrázok 1: demontáž sirény pred inštaláciou

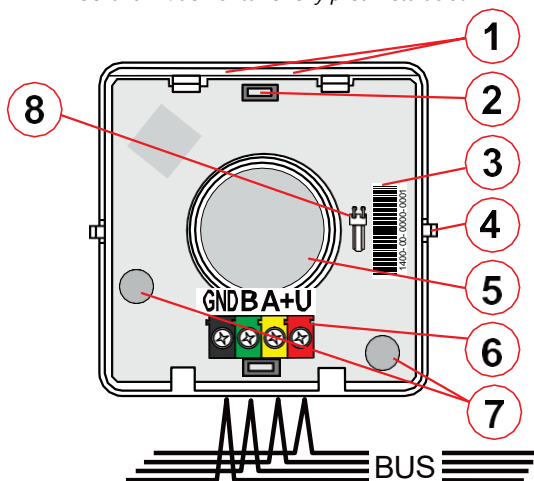

Obrázok 2: Popis vnútorných častí výrobku

1 – LED signálky; 2 – vnútorné tlačidlá; 3 – sériové číslo; 4 – čapy hmatníka; 5 – piezoelektrická siréna; 6 – svorky zbernice; 7 – senzory sabotáže; 8 – konektor pre pripojenie akumulátora BAT-3V2-CR2

Inštalácia

1. Vyberte teleso (hmatník) sirény z plastového rámčeka – zapáčením plochého skrutkovača vo zvislej štrbine podľa obr.1 (1.).
2. Zatláčením na 4 západky v smere šípok (2.) odoberte stredný diel rámčeka (3.).
3. Vylomte priechod v spodnom dieli a prevlečte im kábel zbernice.
4. Priskrutkujte spodný diel na vybrané miesto av prípade, že bude siréna osadená akumulátorom, umiestnite ho podľa obr 1. k hornej stene.
5. Skompletujte stredný plastový rámček späť na spodný diel a tým dôjde k fixácii akumulátora.

Priradenie do systému a nastavenia

Podľa typu ústredne použite odporúčaný softvér alebo aplikáciu vid' manuál ústredne.

Technické parametre

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V DC (8...15 V)
Doplňková voliteľná záloha akumulátorom	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Upozornenie: Batéria nie je súčasťou balenia
Menovitý prúd na výpočet zálohy	5 mA
Maximálny prúd pre voľbu kábla	120 mA
Detekcia nízkeho napätia batérie	2,9 V
Typ výstražného zariadenia	typ Z/12h záloha
Siréna	piezo elektrická, 100 dB/m (±5 dB/m)
Rozmery	80 x 80 x 35 mm
Hmotnosť	92 g
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2/trieda prostredia II (podľa STN EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test sro (č. 3025)
Spĺňa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-4, STN EN 50581, STN EN 50130-4, STN EN 55032, STN EN 62368-1
Odporúčaná skrutka	2x  ø 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)



JABLOTRON a.s. vyhlasuje, že výrobok JA-110A II je navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, ak je použitý podľa jeho určenia. Originál vyhlásenia o zhode je na www.jablotron.com v [sekcii Na stiahnutie](#).



Poznámka : Výrobok, hoci neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte na zberné miesto elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie na www.jablotron.com v sekcii Na stiahnutie.

Ak chcete získať elektronickú verziu tohto dokumentu (k dispozícii v iných jazykoch) alebo verziu na inštaláciu do JA-100+, naskenujte priložený QR kód.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com