

JA-110A Interne Bussirene

Dieses Dokument wurde maschinell aus dem englischen Original übersetzt. Bei Unklarheiten oder Zweifeln beziehen Sie sich bitte auf die ursprüngliche Ausführung des Dokuments. Bei Fehlern oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Support (die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokuments).

Das Produkt ist Bestandteil des **JABLOTRON**-Systems. Es dient zur Alarmanzeige innerhalb eines Gebäudes. Durch Drücken einer Taste an der Sirene kann die laufende Alarmanzeige (= Bestätigung einer Person im Gebäude) stummgeschaltet werden. Die Installation der Sirene sollte von einem geschulten Techniker mit gültigem Zertifikat eines autorisierten Händlers durchgeführt werden.

Installation



Schließen Sie den Bus immer an, wenn die Stromversorgung des Systems vollständig ausgeschaltet ist.

1. Entfernen Sie das Gehäuse (die Knöpfe) der Sirene vom Kunststoffrahmen, indem Sie mit einem Schraubendreher auf eine Seite des Gehäuses (1.) drücken, wie in Abb. 1 gezeigt.
2. Entfernen Sie den mittleren Teil des Rahmens (3.), indem Sie die 4 durch Pfeile gekennzeichneten Laschen drücken (2.).
3. Führen Sie das Buskabel durch eine dafür vorgesehene rechteckige Aussparung im Kunststoffsockel.
4. Befestigen Sie den Kunststoffsockel mit Schrauben an der gewünschten Stelle.
5. Montieren Sie den Kunststoffrahmen mit der Kunststoffbasis wieder auf dem Unterteil.
6. Schließen Sie das Buskabel wie in Abbildung 2 gezeigt an die Klemmen (6) an und setzen Sie den Korpus wieder in den Kunststoffrahmen ein.

Achtung, die Sabotagesensoren (7) müssen über den Magneten im Kunststoffsockel positioniert sein.

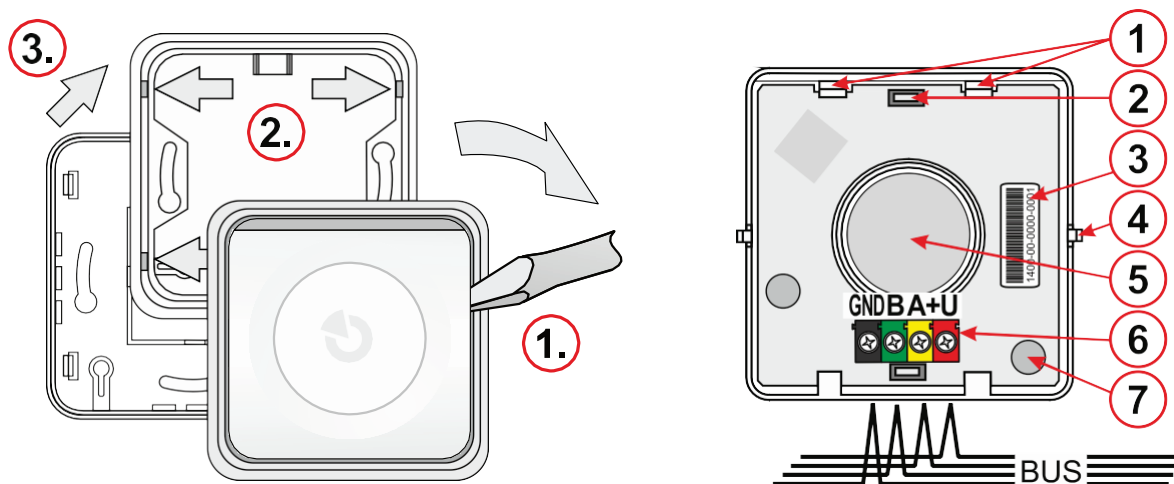


Abb. 1: Entfernen der Sirene vor der Installation, Abb. 2: Beschreibung des Innenteils der Sirene

1 – Elektronikriegel; 2 – Innentasten; 3 – Seriennummer; 4 – Stifte des Gehäuses; 5 – piezoelektrische Sirene; 6 – Busklemmen; 7 – Sabotagesensor;

Anmeldung im System und Einstellungen


Verwenden Sie je nach Typ des Bedienfelds die empfohlene Software oder Anwendung (siehe Handbuch des Bedienfelds).

Technische Daten

Stromversorgung	vom Bus 12 V DC (9...15 V)
Ruhestromaufnahme	5 mA
Maximale Stromaufnahme	30 mA
Sirene	piezoelektrisch, 85 dB/m
Art der Warneinrichtung	Innenraum, Typ X
Maße	80 x 80 x 28 mm
Akustische Leistung	80 dB / 1 m
Einstufung	Sicherheitsstufe 2/Umweltklasse II. (gemäß EN 50131-1)
Umfeld	Innenbereich allgemein
Gewicht	70 g
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit	75 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zertifizierungsstelle	Trezor Test sro (Nr. 3025)
Entspricht	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Kann betrieben werden nach	ERC REC 70-03
Empfohlene Schraube	2x  ø 3,5 x 40 mm (Senkkopf)



JABLOTRON a.s. erklärt hiermit, dass der JA-110A bei bestimmungsgemäßer Verwendung den relevanten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht: Richtlinien Nr. 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU. Das Original der Konformitätsbewertung finden Sie unter www.jablotron.com im Bereich Downloads.



Hinweis : Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können. Bitte geben Sie das Produkt beim Händler zurück oder wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten.

Für eine elektronische Ausführung dieses Dokuments (in anderen Sprachen verfügbar) oder eine Ausführung zur Montage in JA-100, scannen Sie den beigefügten QR-Code.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com